


Kleinkläranlagen
 ohne Abwasserbelüftung
 DIN 4261 Teil 1

Abweichende Werte ggf. ergänzen


TYP	Durchmesser D	Wassertiefe t	Gesamttiefe T	Nutzvolumen			
				Kammer 1	Kammer 2	Kammer 3	Gesamt
				m³	m³	m³	m³
GK 12.40	2,00	1,38	2,40	2,051	0,976	0,976	4,003
GK 12.45	2,00	1,60	2,65	2,381	1,135	1,135	4,651
GK 12.60							
GK 13.60	2,50	1,25	2,30	3,062	1,476	1,476	6,014
GK 13.75	2,50	1,75	2,80	4,125	1,992	1,992	8,109
GK 13.90	2,50	2,00	3,05	4,723	2,281	2,281	9,285
GK 13.105	2,50	2,26	3,30	5,344	2,579	2,579	10,502
GK 13.120	2,50	2,50	3,55	5,914	2,855	2,855	11,624

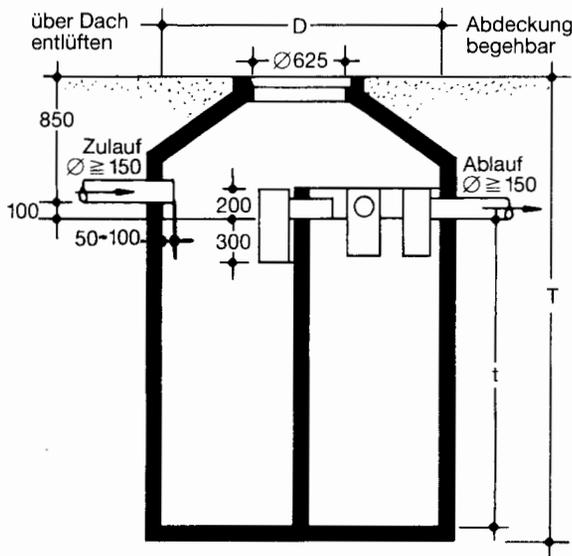

Zu beachten ist:

Die Betonringe sind beim Einbau in ein saftes Mörtelbett oder ein anderes geeignetes Dichtungsmittel zu versetzen.

Behälter wasserdicht und Zu- und Abläufe sichtbar herstellen!

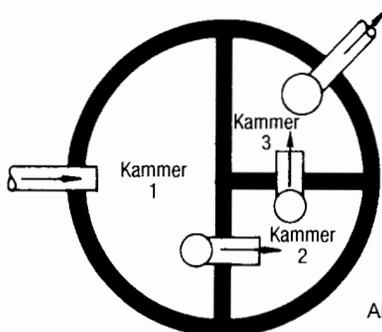

Alle Rechte vorbehalten

Anlage zum Bauvorhaben

Gewählte Type _____